

都筑スポーツセンター「空調用吹出口補修工事」のお知らせ

日頃より都筑スポーツセンターをご利用いただき、誠にありがとうございます。

この度「空調用吹出口補修工事」を行うこととなりましたので、お知らせいたします。

工事期間中は、該当室場の封鎖や工事車両の通行などでご不便ご迷惑をおかけしますが、ご利用の皆様の安全確保を最優先に作業を進めて参りますので、ご理解とご協力の程をよろしくお願い致します。

工事名： 都筑スポーツセンター 空調用吹出口補修工事

工事場所： 都筑スポーツセンター トレーニング室・第3体育室


工事内容： 室内空調シーリングディフューザー（アネモ型）吹出口に落下防止対策を施す

工事期間： 1階 トレーニング室 2025年11月25日（火） から 2025年11月29日（土）まで
3階 第3体育室 2026年 2月24日（火） から 2026年 2月28日（土）まで

※工事期間中は該当室場を封鎖いたしますので、ご利用いただけません。

安全対策： 現場周辺での事故防止に十分留意し、ご利用の皆様への安全対策を図り、災害事故等がないよう施工致します。

※足場を使用した作業がございますので、正面入口より足場材料を搬入する期間がございます。

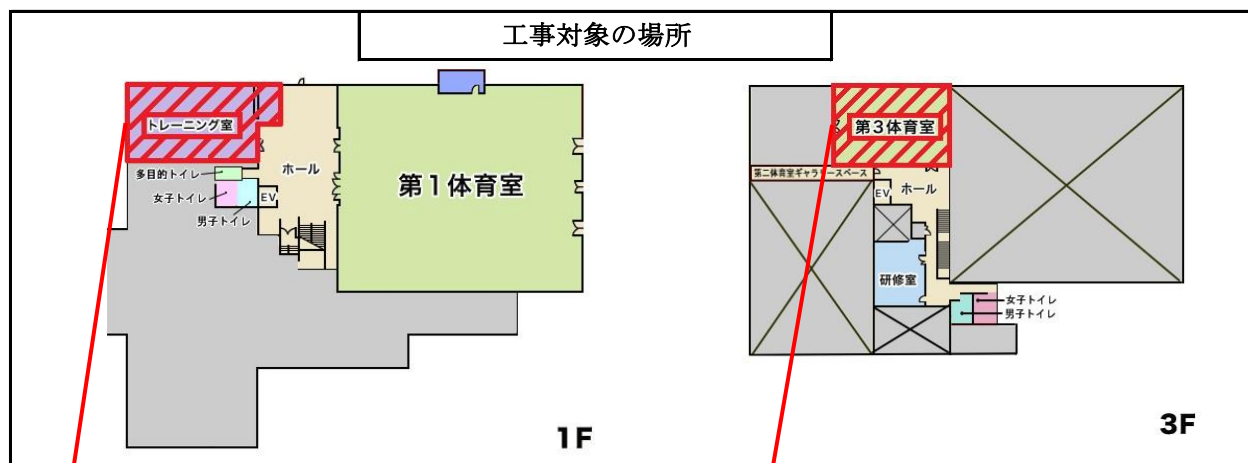

● トレーニング室：空調用吹出口（アネモ型）6か所



● 第3体育室：空調用吹出口（アネモ型）6か所

